



2009002878Z



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0304-1174574
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: TGC5-630, TGC5-800

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

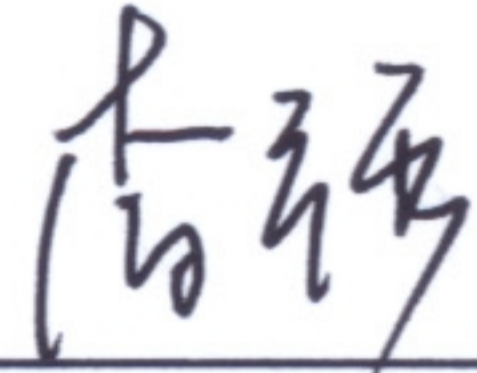


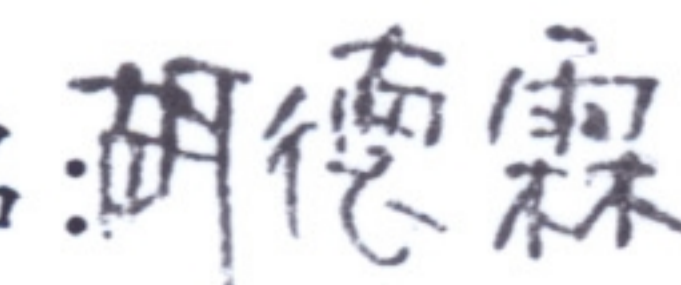
<p>申请编号: A2011CCC0304-1174574 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: TGC5-630, TGC5-800 样品数量: 14 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-08-15 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /</p>	<p>委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p>
---	--

试验依据标准: GB14048.4-2010
《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器) 》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
TGC5-630, TGC5-800
Ith:800A; 极数:3P;
使用类别:AC-1, AC-3, AC-4;
Ue: 220V/380V/660V;
Ie: AC-1:800A/800A/800A(TGC5-630, TGC5-800),
AC-3:630A/630A/500A(TGC5-630), 800A/800A/500A(TGC5-800),
AC-4:630A/500A/500A(TGC5-630), 800A/630A/500A(TGC5-800);
Us:AC(50Hz)/DC110 ~ 127V, AC(50Hz)/DC220 ~ 240V, AC(50Hz)380 ~ 400V;

配用的辅助触头
AC-15: Ue/Ie:AC36V/14.0A; AC127V/4.0A; AC220V/2.3A; AC380V/1.3A
DC-13: Ue/Ie:DC48V/1.3A; DC110V/0.6A; DC220V/0.27A

主检: 李 强 签名:  日期: 2011-09-30	 (检测机构名称, 盖章) 2011年9月30日
审核: 韦玉响 签名:  日期: 2011-09-30	
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2011-09-30	

备注	<p>#01 #06 #08 #09 #12: TGC5-630 Us: AC380-400V 50Hz #02: TGC5-630 Us: AC220-240V 50Hz #03: TGC5-630 Us: AC110-127V 50Hz #04: TGC5-800 Us: DC220-240V #05: TGC5-800 Us: DC110-127V #07 #10 #11 #13 #14: TGC5-800 Us: AC380-400V 50Hz</p>
----	--